

取扱説明書

温室換気窓自動制御盤

イージー

換気王Easy

JRシリーズ(マグネット無し) JRMシリーズ(マグネット付き)

このたびは、換気王Easyをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。 お買い求め頂きました弊社製品を安全かつ有効にお使いいただくために、製品を お使いになる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

取り扱いは簡単ですが、不適切な取り扱いは損害や事故につながる恐れがあります。 お読みになったあとは、取り出しやすい場所に保管しておいてください。

目次

1	女王	[上の注息争	坦【 必 多。	部かくに	2011		•	 	•	•	 	•	•	•	 •	•	•	•	. 1
2		幾の特徴 ・・																	
3																			
4	オフ	プションと機	種・・・			 		 			 								. 2
5	各部	『の名称 ・・																	
5	5.1	制御盤外観																	
5	5.2	LED表示																	
	5.2	.1·各LED .2·温度表示	について			 	٠	 	•	•	 	•	٠	•	 •	٠	٠	٠	. 4
F	5.2 5.3	.2 温度表示 ヒューズ交																	
	5.4	制御盤内観																	
		前御盛内観 .1·200V																	
		.1.200 v .2.JRM型																	
	5.4	.3·100V	仕様・・			 		 			 								. 8
6	接続	もの仕方 ・・				 		 			 			•	 		٠		10
6	5.1	各種センサ	ーの接続			 		 			 				 	•			10
6	6.2	サージアブ																	10
6	6.3	JRシリー	ズ【マグネ	ット無し	ر [ر	 		 			 				 	•			11
	6.4	JRMシリ																	14
7	手動	加運転 ・・・																	17
7	⁷ .1	操作方法·				 		 			 								17
8	設定	≧の仕方 ・・				 		 			 				 				18
8	3.1	基板と部品				 		 			 								18
٤	3.2	基本となる	自動制御の	設定·		 		 			 				 	•	•		19
	8.2	.1・ディップ	スイッチに	ついて		 		 			 			•	 	•			19
	8.2	.2·【重要】 .3·【重要】	開度砂数設			 	•	 	•	٠	 	•	•	•	 •	٠	•	•	20
		.3・【里妾】 .1・【重要】																	21 22
		. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				 		 			 				 				23
	8.2	.3・【重要】																	24
																			24
		.5·温度補正 .6·高温警報																	24 25
9																			25 26
_	— ⊟∌ 9.1	自動スター																	26
	9.2	設定例と窓																	26
٤		或足例と念 1・温度設定																	26 26
		. 1 · 温度設定 . 2 · 感度設定																	26
		.2 .																	27
10	メモ	<u>.</u>				 		 			 								28
11	保証	Eとメンテナ	ンス・・・			 		 			 		•						30
1	11.1	保証につい	τ · · · ·			 		 			 				 		•		30
1	1.2	メンテナン	ス・・・			 		 			 								30

1 安全上の注意事項【必ずお読みください】

ご使用前に、この安全上の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、安全上に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。

お読みになった後は、いつでもご覧になれるところに保管してください。

この装置の特性として、各センサーの測定値により、換気窓の開閉制御を行い、温度管理を安定させ、より良い温室環境を目指すためのものです。温室内の温度を意図的に変え、完全に一定に保つものでは有りません。



警告 誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が大きいもの。

A

注意 誤った取り扱いをしたときに、障害を負う可能性、または物的損害の可能性のあるもの。

	▲警告			
管理者の設置	■本機は、換気窓開閉装置における作業の省力化をするものです。 □完全無人化のシステムではありませんので、管理者の設置が必要です。			
電源遮断	■結線等の作業時は、電源を遮断した状態で行なってください。□感電の原因になります。			
電源	■3相・200V又は、単相・100Vに対応します、制御盤に合った専用電源をご用意ください。 ■電源スイッチを切っても通電している部分がある為、トビラを開ける時は注意が必要です。 □誤った電源電圧を使用すると、故障や火災の原因になります。			
感電注意	■ぬれた手で操作しないこと。 □感電などの思わぬ事故の原因になります。			
分解改造禁止	■修理技術者以外の人は、絶対に分解·改造をしないでください。 □感電や、火災·異常動作して、けがや故障の原因になります。補償対象外にもなります。			
定格厳守	■ヒューズは指定定格(1A)のものを使用してください。■ヒューズホルダーを短絡しないでください。□火災・故障の原因になります。			
アース	■アースを行ってください。アース線は、水道管・避雷針・ガス管・電話線等に接続しないで接地 アースを単独で取ってください。 □アース線が不完全な場合は、感電等の原因になることがあります。			
異常時	■異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止しブレーカを切って、お買い上げの販売店または、 専門業者にご相談ください。□異常のまま運転を続けると故障や感電・火災の原因になります。			
災害時	■停電や災害、機器類が故障した場合は、そのまま使用しないでください。 □そのまま使用されると、故障や感電・火災の原因になります。			
換気窓開閉	■換気窓の周囲に人がいる場合は、作動しないでください。□換気窓に挟まれる原因になります。■施設や温室の出入口に装置が自動で開閉する事を表示し、作業者や第三者に注意を促して下さい。			
メガテスタ 使用時	■電源端子と入力、出力端子の仕様を確認の上、メガテスタを使用してください。 □機器が破損する原因になります。			
センサー	■センサー類は、必ず弊社指定品を使用してください。■センサー類の配線は、動力線と一緒に配線しないでください。□指定品以外の使用や、動力線と一緒に配線すると、誤作動・故障の恐れがあります。			
散水禁止	■水や薬品などの水分をかけないでください。■使用する環境により収納ケースなどによる保護をしてください。			
(高湿度)	□感電や故障・腐食の原因になる場合があります。(プラBOX等で保護をお勧め致します)			
雷	■雷発生時は元電源(ブレーカ)及び、換気王 Easy の電源をOFFしてください。 □落雷やサージにより故障する場合があります。			
機器の設置	 ■機器の設置は、直射日光のあたる場所、雨水や、薬剤の影響を受ける場所、埃や塵埃の多い場所、化学繊維などの帯電しやすい物の近く、鉄道・無線通信機器・インバーター付の制御盤などのノイズを発生しやすい機器の近くには設置しないでください。インバーターには、ノイズ防止対策を施してください。 □機器の寿命や品質に影響を及ぼし、誤作動の原因になります。 ■ノイズによりラジオ等に影響が出ることがあるため近くに設置しないでください。 			
他社製品接続	■本機と他社製品との接続は、弊社及び接続する機器のメーカーに確認をして接続してください。 □機器の破損、寿命や品質に影響を及ぼし、誤作動の原因になります。			

2 本機の特徴

施設園芸温室向けに開発した、換気窓自動制御盤です。

温度表示、開度表示、風制御、雨制御をLEDにて表示した見やすく安心な自動制御盤です。

温度センサー(1本)による温度制御を基本とし、オプションの雨センサーや風センサーを接続することにより多彩な制御が可能になります。

3 付属品

付属品のご確認をお願い致します。

通常制御盤本体以外に下記の物が梱包されています。

名称	型式	数量	注記
温度センサー25m	J-25	1 本	梱包内容が違う場合は、お手数ですが代理店
取扱説明書		1 冊	または弊社までご連絡ください。

[※]事前に取り決めした場合、温度センサーの長さが違う場合がございます。

4 オプションと機種

下記のオプション品を接続すると雨や風速による自動制御が可能になります。

名称	型式	備考
雨センサー	R-8S-BP • R-B3 RH-1	3 種類ありますので、ご使用に合わせて お選び下さい。
風速センサー&コントローラー	KC-011	

換気王 Easy には、下記の種類があります。


購入された機種と使用する電圧や系統数の確認を御願い致します。

	型式	電源電圧	出力系統	その他	消費電力	マグネット
1	JR-201	200V	1系統		約3W	
2	JR-202	200V	2系統		約3W	
3	JR-204	200V	4系統		約3W	
4	JR-208	200V	8系統		約3W	
5	JR-101	100V	1系統	遅延タイマー内蔵	約3W	非内蔵
6	JR-102	100V	2系統	遅延タイマー内蔵	約3W	ALL 7 JEX
7	JR-101R	100V	1系統	40W用	約3W	
8	JR-101RR	100V	1系統	90W用	約3W	
9	JR-102R	100V	2系統	40W用	約3W	
10	JR-102RR	100V	2系統	90W用	約3W	
11	JRM-201	3相・ 200V	1系統		約6W	
12	JRM-202	3相・ 200V	2系統		約9W	
13	JRM-204	3相・ 200V	4系統		約15W	内蔵
14	JRM-101	100V	1系統	遅延タイマー内蔵	約6W	ヒューズ付
15	JRM-102	100V	2系統	遅延タイマー内蔵	約9W	
16	JRM-101R	100V	1系統	40W用	約6W	
17	JRM-101RR	100V	1系統	90W用	約6W	
18	JRM-102R	100V	2系統	40W用	約9W	
19	JRM-102RR	100V	2系統	90W用	約9W	

5 各部の名称

5.1 制御盤外観

JR-204にて説明いたします。

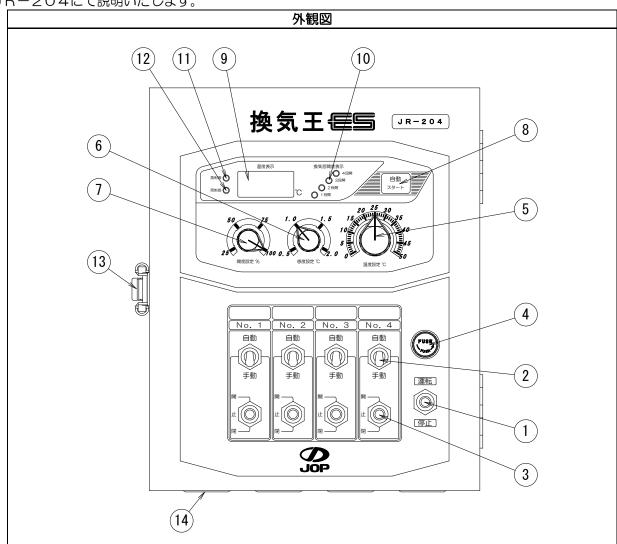


	説明					
番号	名称	内容				
1	運転一停止(電源)スイッチ	制御盤の電源をON(運転)一OFF(停止)させます。				
2	自動ー手動切替スイッチ	各系統の制御を自動ー手動に切替ます。				
3	開一止一閉スイッチ	各系統を手動で開一止一閉に操作することができます。				
4	ヒューズホルダー	自動回路のヒューズ(1A)です。				
5	温度設定ツマミ	換気窓の開度を設定します。(開き始めの温度)				
6	感度設定ツマミ	換気窓の感度を設定します。(窓の段数の温度差)				
7	開度設定ツマミ	換気窓の開度を設定します。(窓の開く割合)				
8	自動スタートボタン	手動操作や設定後に自動制御を開始する時に使用します。				
9	温度表示	現在温度を表示します。				
10	開度表示ランプ	自動制御信号の開度段数を表示します。				
11	風制御ランプ	風信号入力時に表示します。				
12	雨制御ランプ	雨制御時に表示します。				
13	パチン錠	制御盤の扉を開閉するときに使用します。				
14	ゴムブッシュ	配線をここから通します。				

5.2 LED表示について

電源がON(運転)の時は、LEDが点灯または点滅します。

手動制御時でも、自動制御の場合のLEDが表示されていますが、手動制御に影響はありません。 ここでは、LEDの表示について説明致します。



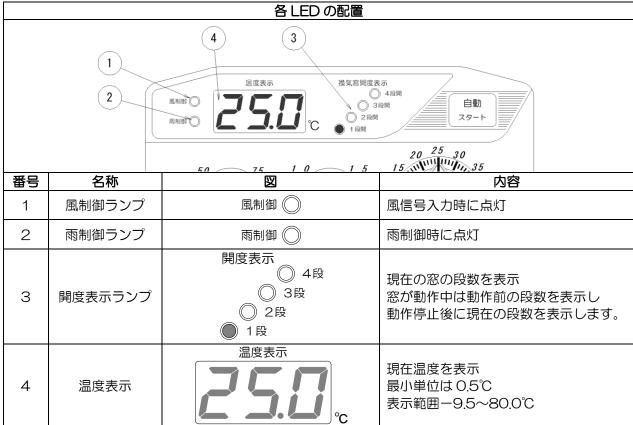

5.2.2温度表示部の他機能について

電源をON(運転)にした場合や、自動スタートボタンを押した場合に温度表示部に 温度センサーの異常があると、温度表示部にエラーが表示されます。 ここでは、エラー表示の説明をします。

状態	図	内容
自動スタート時	温度表示	自動スタートボタンを押した時や 運転-停止(電源)スイッチで運転に した時に全閉信号を出力中に設定した 開度秒数を点滅しながら表示します。
エラー表示	温度表示	温度センサーが断線した時に <u>点滅</u> しながら表示します。 温度センサーの測定値が-10.0 以下でも同様になります。
エノー表が	温度表示	温度センサーが短絡した時に <u>点灯</u> しながら表示します。 温度センサーの測定値が 80.5 以上でも 同様になります。

ヒューズは基板を保護する為にあります。


ここでは、ヒューズの交換方法を説明します。

	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	説明
1	ドローズホルダー ド上(電源OFF)	運転 - 停止スイッチを停止にして 電源をOFFにし、制御盤に電源を 供給しているブレーカの電源を必ず OFFにしてください。 トビラにヒューズホルダーがあり ます。
2		ヒューズホルダーを押しながら 反時計回りに 90 度回すとロックが 外れます。
3	とコーズ	矢印の方向に引き出すとヒューズが 現れます。
4		ヒューズを矢印の方向に引っ張りヒューズを取外します。新しいヒューズを取外しと逆の手順で取付けします。適合ヒューズφ6.4×30mm・1A※ヒューズが切れた原因を調査してください。

※ヒューズにより基板を完全に保護できるものではありません。

制御盤の中にある部品の説明です。(配線は省略しています)

5.4.1 200 V 仕様

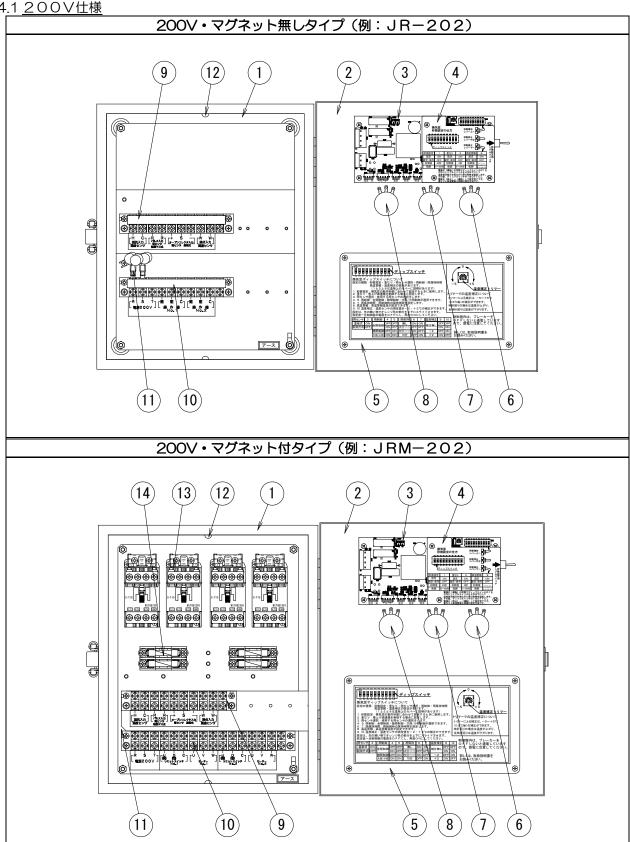


	200V 仕様(JR・JRM)					
番号	名称	内容				
1	ケース	制御盤の本体です。スチール・ t =1・塗装色 5Y7/1				
2	トビラ	制御盤のトビラです。スチール・ t =1・塗装色 5Y7/1				
3	基板	自動制御の基板です。型式:M8				
4	基板力バー	開度秒数の設定方法が記入してあります。				
5	セイフティーパネル	安全の為、スイッチ類の配線をカバーしてあり、ディップ				
	ピーフティーハネル	スイッチ等の設定が記入してあります。				
6	開度ボリューム	開度設定のボリュームです。				
7	感度ボリューム	感度設定のボリュームです。				
8	温度ボリューム	温度設定のボリュームです。				
9	端子台A(センサー類)	各センサーを接続する入力端子です。				
10	端子台B(電源、操作線等)	電源、操作線、又はリミットスイッチ、モーターを接続する				
10		端子台です。				
11	 電源用サージアブソーバー	電源から進入するサージを吸収する部品です。				
1 1	电源用 ラーファフラーバ	(全てのサージを吸収するものではありません)				
12	取り付け穴	制御盤の取り付けに使用します、大きさφ7・数量2個				
13	マグネットスイッチ	換気窓のモーターを開閉させます(JRMのみ)。				
14	ヒューズ	モーターの回路保護用です(JRMのみ)。				


5.4.2 <u>JRM型のヒューズ交換</u>

+ <u>.∠ ∪</u>	<u>RM型のヒュース交換</u>	
	図	内容
1		ヒューズはヒューズホルダーに設置してあります。 減速機1台(1系統)に対して、2本あります。
(V)		ヒューズを上に持ち上げ取り外します。 注意!ヒューズはガラス管ですので、乱暴に取り扱わないでください。
3		新しいヒューズは、取り外しと逆の手順で取り付けします。 ヒューズはモーター容量に合った仕様の物を使用してください。 適合ヒューズ ϕ 6.4×30mm

※ヒューズにより部品を完全に保護できるものではありません。

5.4.3 1 0 0 V 仕様

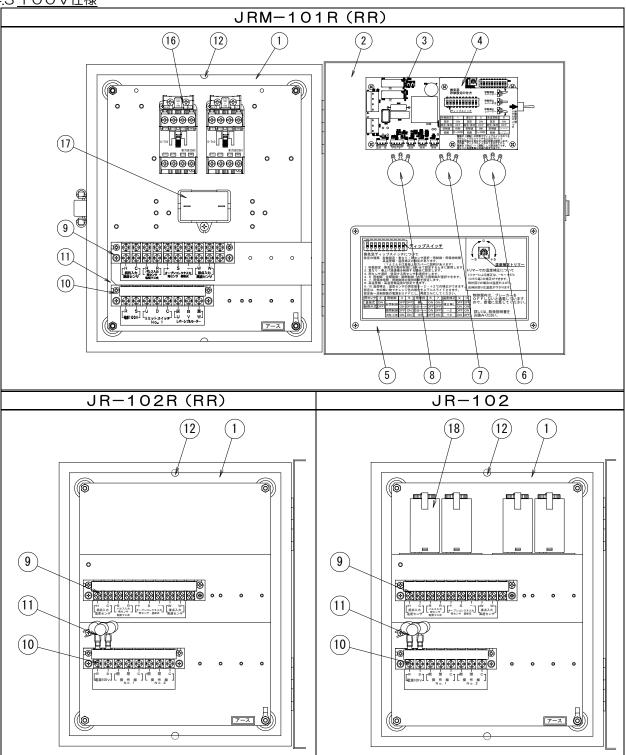

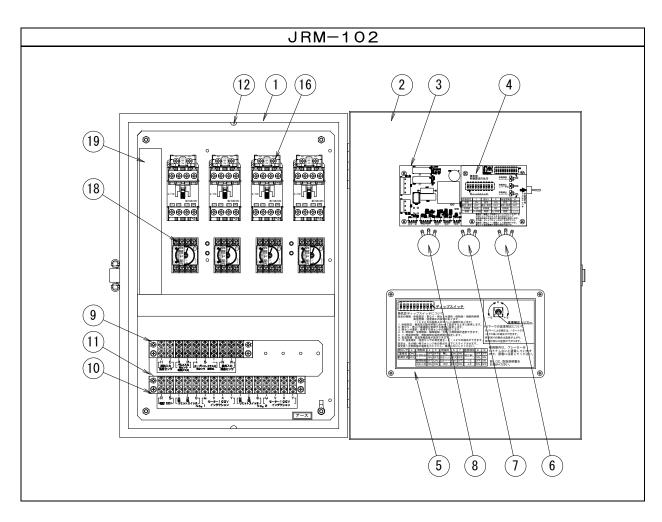

		100V 仕様(JR・JRM)
番号	名称	内容
1	ケース	制御盤の本体です。スチール・ t =1・塗装色 5Y7/1
2	トビラ	制御盤のトビラです。スチール・ t =1・塗装色 5Y7/1
3	基板	自動制御の基板です。型式:M8
4	基板力バー	開度秒数の設定方法が記入してあります。
5	セイフティーパネル	安全の為、スイッチ類の配線をカバーしてあり、ディップスイッチ等
5	ピーフティーバネル	の設定が記入してあります。
6	開度ボリューム	開度設定のボリュームです。
7	感度ボリューム	感度設定のボリュームです。
8	温度ボリューム	温度設定のボリュームです。
9	端子台A(センサー類)	各センサーを接続する入力端子です。
10	端子台B(電源•操作線)	電源・操作線を接続する端子台です。
4.4	電源用	電源から進入するサージを吸収する部品です。
11	サージアブソーバー	(全てのサージを吸収するものではありません)
12	取り付け穴	制御盤の取り付けに使用します、大きさφ7・数量2個
16	マグネット	JRMのみ。減速機用マグネットスイッチです。
17	コンデンサー	JRM-101R (RR)、JRM-102R (RR) のみです。
18	サブタイマー	101及び102のみ。制御を遅延させる部品です。
19	ダクト	JRM-101、JRM-102のみ。配線用化粧力バーです。


6 接続の仕方

制御盤の近くや配線をする付近にインバーターなどのノイズを発生する機器や配線が無い事をご確認の上、設置(配線・結線)を開始して下さい。

接続は、各種センサー(全機種共通)と操作線出力(JR型)・モーター及びリミット線(JRM型)に分かれています。

6.1 各種センサーの接続

各種センサーは下記のように接続をします。

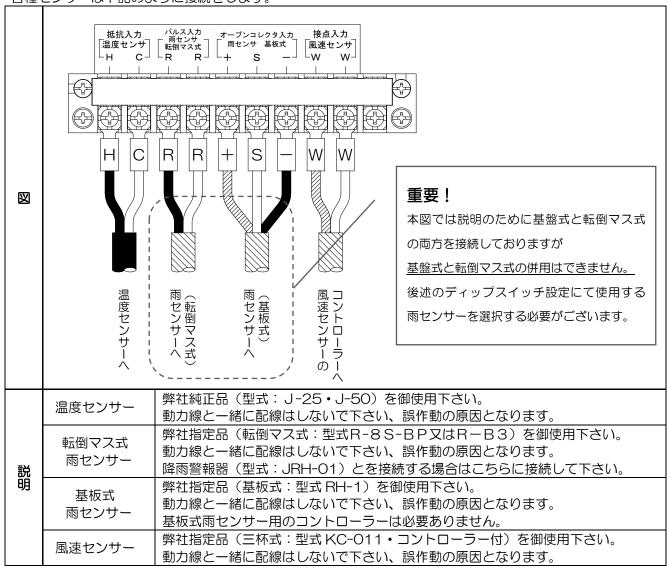

6.2 サージアブソーバー


サージアブソーバーは、落雷等のサージから制御盤を保護します。注意:全てのサージから制御盤を保護できるものではありません。

図	説明
換気王neo 端子台 電源 200 V R S	機種によりアース部の位置が違います(アース接続は緑線)。 温室等に直接落雷した場合は、保護できません。 落雷等の後に制御盤の電源が漏電等する場合は、サージアブソーバーが、 不良になった可能性があります(割れている、焦げている)その場合は、 取り外す事により正常に動作する場合があります。 (新しくサージアブソーバーを購入して接続して下さい。) また、サージアブソーバーが接続されている状態で絶縁抵抗試験を 行うと、試験不良になる場合があります、その場合は、サージアブソーバー を取外して試験を行って下さい。

A) JR-201 (渡り線による複数の減速機を動かす場合)

この図は、1系統で複数の減速機を動かす場合の接続を表しています。

1系統で1台の減速機を動かす場合は、図中の【渡り配線の場合】を無視してください。

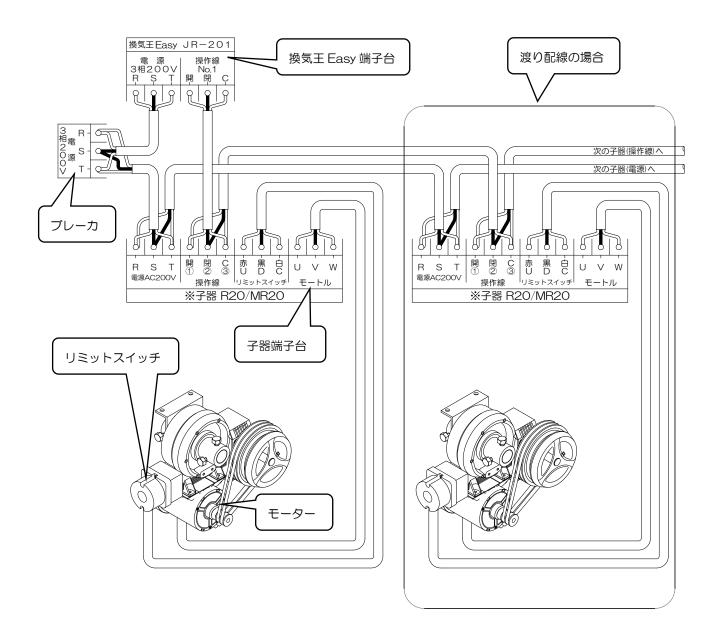

JR-201は、マグネットスイッチが内蔵されていないので、電源はR・Sの2線を結線すると動作します。

電源中継端子として使用する場合はT相を結線してください。

中継は1組までにしてください。

モーターを逆転させたい場合は、子器のUとWを入れ替えてください。

減速機の種類によりリミットスイッチやモーターの位置が違いますが、結線方法は同じです。


換気王 Easy 1 面での減速機最大接続数は 1 O 台までです(1 系統ではありません)。

注意事

B) JR-202・204・208【1系統で1台の減速機を動かす場合】

この図は、1系統で1の減速機を動かす場合の接続を表しています。

- JR-202で説明していますが、他の機種も同様です。
- 1 系統で複数台の減速機を動かす場合は、前ページの【渡り配線の場合】を参考にしてください。

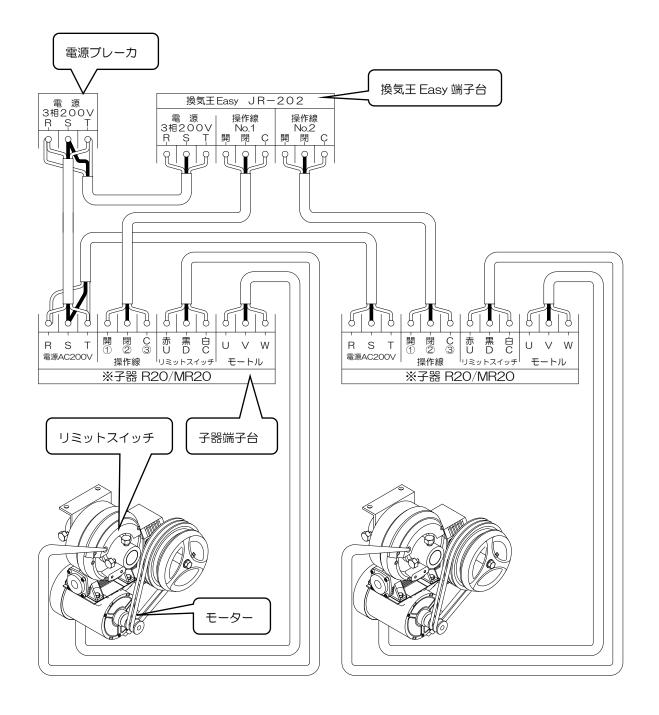

JR-202・204・208は、マグネットスイッチが内蔵されていないので、電源はR・Sの2線を結線すると動作します。


電源中継端子として使用する場合はT相を結線してください。

モーターを逆転させたい場合は、子器のUとWを入れ替えてください。

減速機の種類によりリミットスイッチやモーターの位置が違いますが、結線方法は同じです。 換気王 Easy 1 面での減速機最大接続数は 1 O台までです (1 系統ではありません)。

JR-101

この図は、1系統で1台の減速機を動かす場合の接続を表しています。

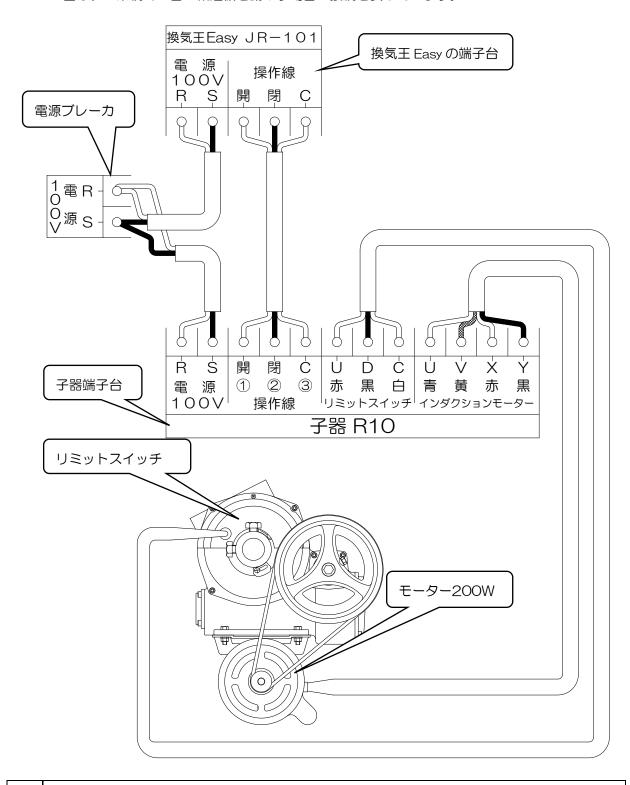

JR-101は、マグネットスイッチが内蔵されていませんので、別途制御子器R10 (マグネットBOX)が必要です。

モーターを逆転させたい場合は、子器のXとYを入れ替えてください。

減速機の種類によりリミットスイッチやモーターの位置が違いますが、結線方法は同じです。


換気王 Easy 100 V仕様は、1面での減速機最大接続数は2台までです(1系統ではありません)。

100 V の場合、電圧降下に注意して配線をしてください。

注意事項

<u>JRM-201 • JRM-202 • JRM-204</u>

JRM-202で説明致しますがJRM-201、204も同様です。

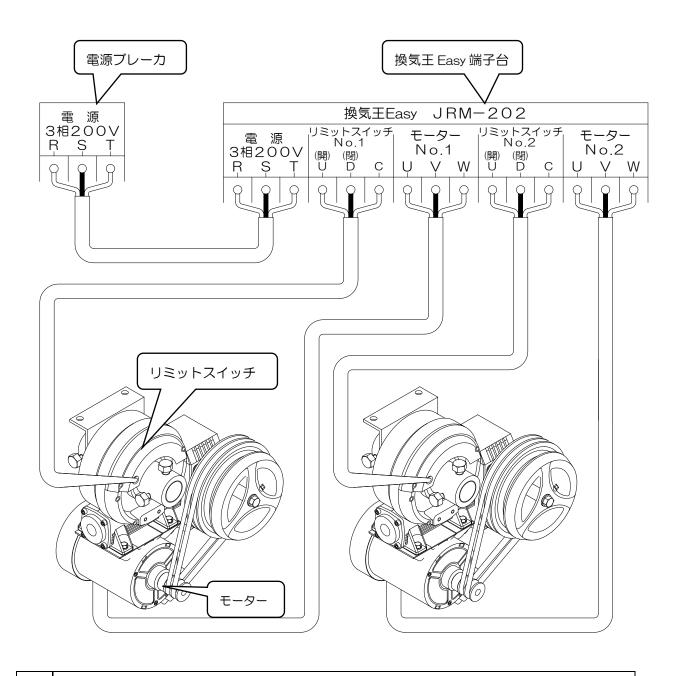

本図は、JRM-202の接続図です。


JRM-201、204は系統数が違うだけで、同様の接続方法です。

各系統に減速機1台の接続です、複数の減速機を同じ系統に接続することはできません。 減速機の種類が違う場合でも弊社製品の場合、配線は同じです。

モーターを逆転させる場合は、モーター線のUとWを入れ替えてください。

アース線は記入していませんが、アース工事は必ず行なってください。

注意事項

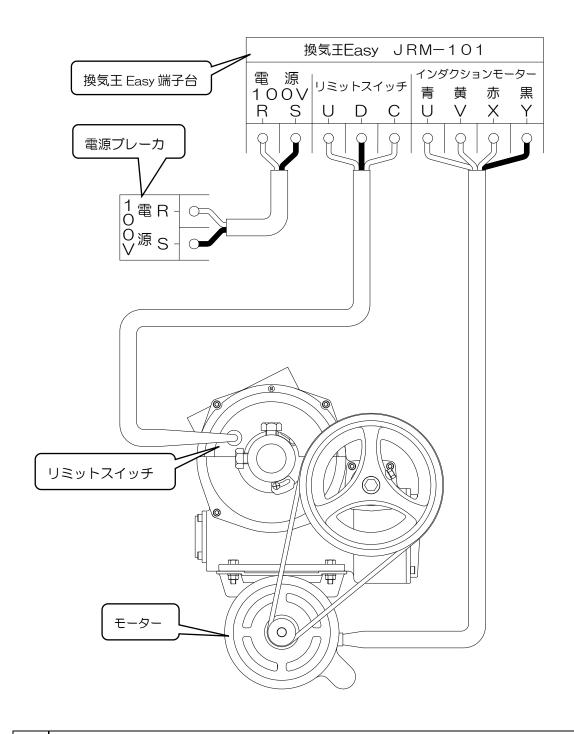


注意事項

本図は、JRM-101の接続図です。

各系統に減速機1台の接続です、複数の減速機を同じ系統に接続することはできません。 減速機の種類が違う場合でも弊社製品レバーシブルモーターの場合、配線は同じです。 モーターを逆転させる場合は、モーター線の赤(X)と黒(Y)を入れ替えてください。 アース線は記入していませんが、アース工事は必ず行なってください。

<u>JRM-101R (RR)</u>

JRM-101RもRRも同じ接続方法です。

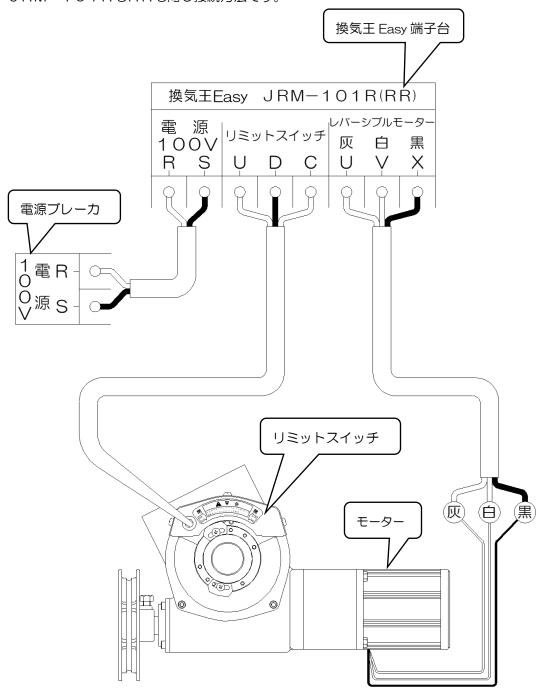

注意事

本図は、JRM-101R(RR)の接続図です。

各系統に減速機1台の接続です、複数の減速機を同じ系統に接続することはできません。減速機の種類が違う場合でも弊社製品レバーシブルモーターの場合、配線は同じです。 モーターを逆転させる場合は、モーター線の灰(U)と黒(X)を入れ替えてください。 アース線は記入していませんが、アース工事は必ず行なってください。

7 手動運転


制御盤で換気窓を操作する場合、手動/自動どちらの場合でも、減速機のリミット調整が完了していることを必ず確認してください。

リミット調整が未調整の場合、正しい位置で窓が停止せずに窓を破損させる原因になります。


手動運転時でも、基板内部では自動制御していますので、温度表示、開度表示、風制御表示、雨制御表示は表示されます(自動/手動スイッチにて信号は切り離されていますので、自動信号は出力されません)。

7.1 操作方法

手動運転は、温度などの自動制御に関係なく窓を開/止/閉にできます(自動回路とは切り離されます)。 開または閉にスイッチを入れたままでも、窓が全開/全閉になると減速機のリミットスイッチで停止します。 この図では、2系統タイプを説明しています。

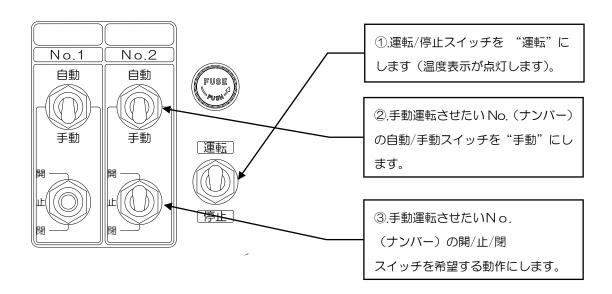

・動作時間の計測

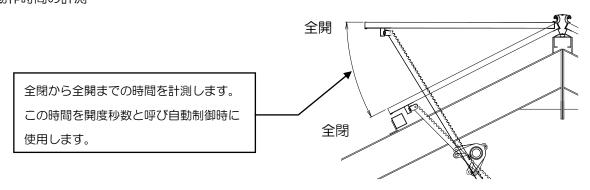

- ・手動運転の開閉のスイッチと窓の開閉が一致する事。
- ・全閉、全開時にリミットスイッチで減速機が停止する事。 を確認した上で行ってください。




8 設定の仕方

設定をする前に、設定に使用する基板の部品の説明をします。

8.1 基板と部品

基板の型式はM8です。

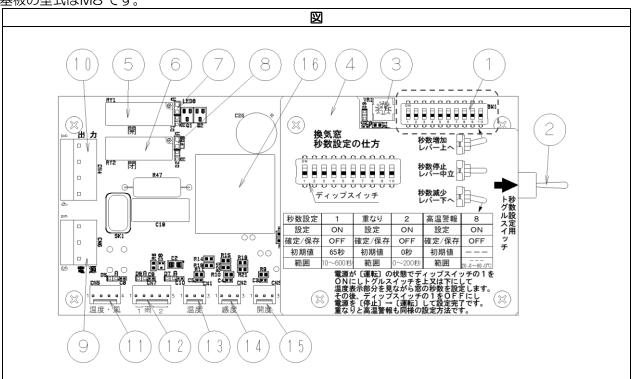

=n.	番号	名称	内容					
設定に必要	1	ディップスイッチ	開度秒数設定・雨制御設定・温度補正の設定をします。					
	2	開度秒数設定用トグルスイッチ	ディップスイッチと併用し開度秒数を設定します。					
	3	温度補正トリマー	ディップスイッチとは、別に温度の補正ができます。					
<u> </u>	4	基板力バー	基板の保護と各種設定が記載されています。					
	5	開リレー	自動制御時の開出力をON-OFFさせています。					
	6	閉リレー	自動制御時の閉出力をON-OFFさせています。					
	7	 開LED	開リレーの出力を表示します、					
設	/	MCCD	ONで点灯・OFFは消灯。					
設定には必要ありません	8	 閉LED	閉リレーの出力を表示します、					
			ONで点灯・OFFは消灯。					
必	9	電源コネクタ	基板に電源を供給しているコネクタです。					
萋	10	出力コネクタ	基板からの出力のコネクタです。					
あい	11	 温度・風入力コネクタ	基板へ温度センサー、風速センサーの入力をする					
1		温度・風八刀コネクラ	コネクタです。					
Į	12	雨入力コネクタ	基板へ雨センサーの入力をするコネクタです。					
h	13	温度設定入力コネクタ	基板へ温度設定を入力するコネクタです。					
	14	感度設定入力コネクタ	基板へ感度設定を入力するコネクタです。					
	15	開度設定入力コネクタ	基板へ開度設定を入力するコネクタです。					
	16	トランス	基板への電圧を変更します。					

8.2 基本となる自動制御の設定

自動制御に必要な設定のしかたを説明します。

ディップスイッチと窓開度秒数トグルスイッチにより設定した条件で、自動制御しますので必ずお客様の設備(換気窓)に合わせた設定をして下さい。

8.2.1 ディップスイッチについて

設定は開度秒数・重なり秒数・雨センサー選択・雨制御・雨保持・高温警報・温度補正の設定があります。

ディップスイッチ設定一覧													
ON 1 2	6 7 8 9 10			ON 1 2 3 下向きが OFF				DN DN T T T E D き が O N					
設定内容	スイッチ 番号	/ッチ シテ内容											
開度秒数設定	1	OFF	決定		設定範囲:10~600 秒								
州及伊奴政定	ı	ON	設定変更								JO 149		
 重なり秒数設定	2	OFF	決定		設定範囲:O~100 秒								
主体が授業成化	2	ON	設定変更		□文化型の・U' → 1 O O が								
 雨センサー選択	3	OFF	転倒マス		注意:選択したセンサーにのみ反応します。								
18100万 送派	J	ON	基盤式			江西・北	±1/(C	プルビン :) IC	.0.70万(文)	心 	⁷ o	
 雨制御選択	4	OFF	全閉		OFF			隙間 ——		ON	DN 大雨/小雨		
) /[55 tml (ril 61)	5	OFF	王闭			ON		がい		ON			
 雨保持時間設定	6	OFF	3分	С	N	5 ½		OFF	10	O分	ON	無し	
网际13031000000	7	7 OFF (3分/2)	(3分/2分)	Ο	NFF (5分	(5分/5	5分)	NO (c	10	<i>J J</i> J	ON	₩ O	
高温警報設定	8	OFF	決定		設定範囲:、20.0~80.0℃								
问個言形以处	0	ON	設定変更										
温度補正	9	OFF	O°C		ON		+2°C		OFF	OFF -2℃			
/四/文 7 田 工	10	OFF				OFF				ON			

開度秒数設定、重なり秒数設定以外のディップスイッチ変更は電源スイッチを停止後再度運転した時に 適用されます。


雨保持時間設定の()内の時間は大雨/小雨制御時の保持時間です。

※ディップスイッチ4:ON、5:OFF は全閉

※ディップスイッチ9:ON、10:ON は補正 O℃

8.2.2 【重要】開度秒数設定

ディップスイッチと窓開度秒数トグルスイッチを使用して換気窓が動作する秒数を設定します。

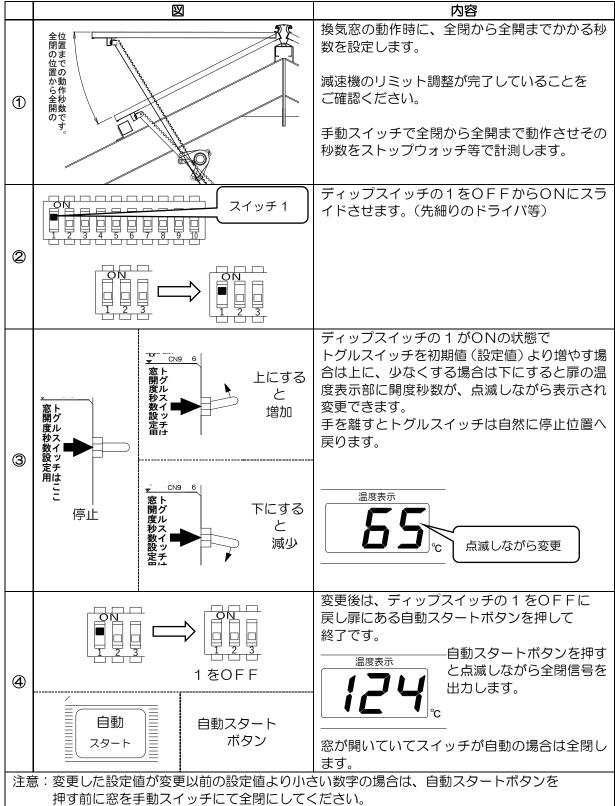


開度秒数の設定をすると、下表のように開度秒数で閉め込み秒数の動作時間が決まります。

開度秒数	閉め込み秒数
10~90 秒	10秒
91~210秒	15 秒
211~600秒	20 秒

ディップスイッチの設定は、設定後に一旦電源をOFFしてONすると設定完了します。

8.2.3 【重要】重なり秒数設定

ディップスイッチと窓開度秒数トグルスイッチを使用して重なり秒数を設定します。 巻上に対して使用する設定になります。天窓では基本的に設定する必要はありません。

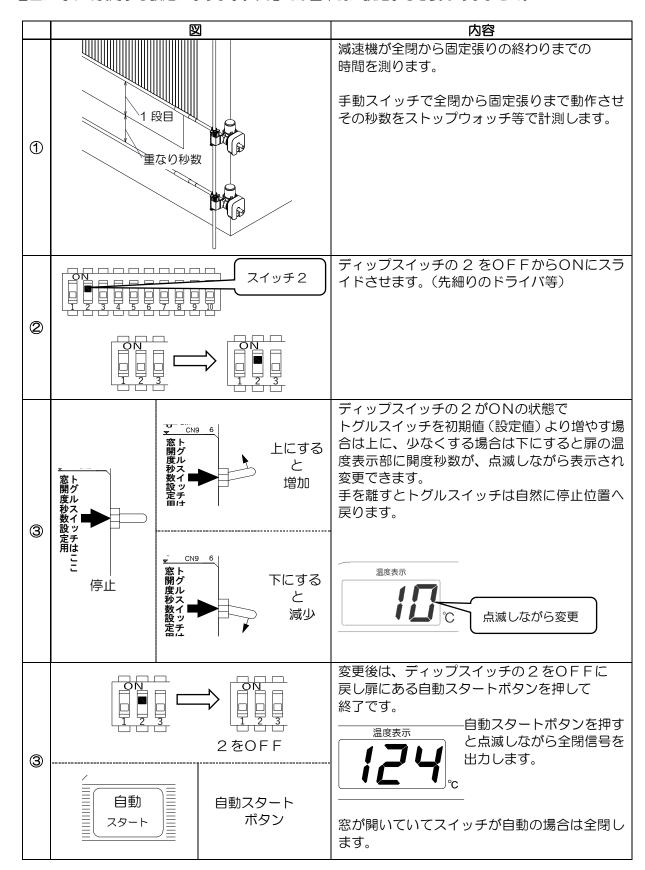

8.2.1 【重要】雨センサー選択


使用する雨センサーを設定します。

重要!:選択されていないセンサー端子からの入力には反応しませんのでご注意ください。

転倒マス設定の場合、基盤式オープンコレクタ入力端子から信号入力があっても反応しません。 基盤式設定の場合、転倒マスパルス入力端子から信号入力があっても反応しません。

雨センサー選択設定								
	ディップスイッチ番号	ディップスイッチ位置と状態						
選択	3							
転倒マス	OFF							
基盤式	ON	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10						

• 降雨警報器 JRH-O1 使用時

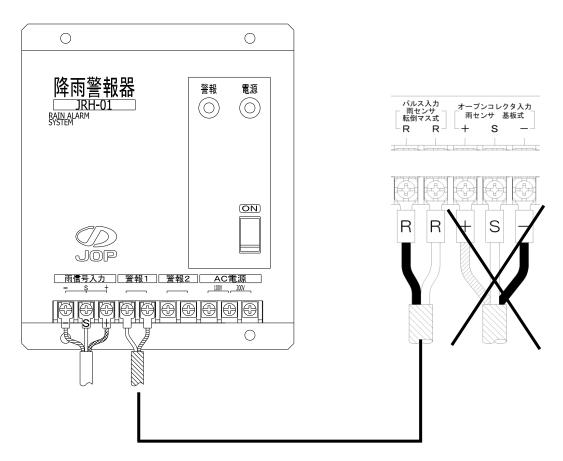

基盤式雨センサー&コントローラーJRH-O1 を使用する場合は 転倒マスの端子へ接続するため雨センサー選択は**転倒マス(OFF)**にしてください。 基盤式設定にしていると雨制御を行いません。

8.2.2 雨制御


雨制御は、ディップスイッチの設定により、全閉・隙間・大雨/小雨の3つの制御が選択できます。 雨制御中は。雨制御 LED が点灯します。

後述の保持時間設定により動作時間が異なります。以下の説明は制御時間は3分設定での例です。

①.全閉制御 ディップスイッチ 4:OFF、5:OFF

雨センサーからの信号が入力すると、全閉動作を行ないます。


保持時間分のダウンタイマーで全閉動作終了後または、雨信号入力がON中に保持時間分のタイマーをセットし、OFFしている場合には、タイマーのセットは停止し 3 分からダウンを行なうタイマーがOになったら1段づつ移動し所定の位置まで移動します。

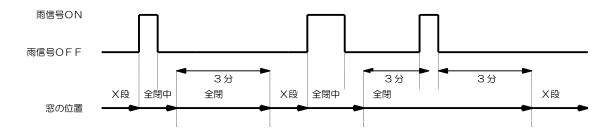

②.<u>隙間制御</u> ディップスイッチ 4:OFF、5:ON

雨センサーからの信号が入力すると、一旦全閉動作を行ないます。

雨入力がONの時、窓が1段目以上の場合には、全閉動作後1段目での隙間を保持する。 全閉制御と同様に保持時間分のタイマーを持っています。

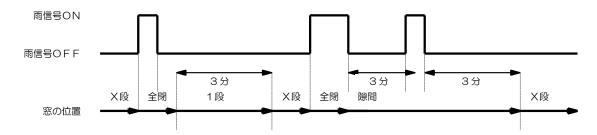


<u>③.大雨/小雨制御(転倒マスのみ有効)</u> ディップスイッチ 4:ON、5:ON

雨センサーからの信号が入力すると、一旦全閉動作を行ないます。

雨入力がONの時、窓が1段目以上の場合には、全閉動作後1段目での隙間を3分間保持する。 ただし3分経過前に再度雨入力がONした場合には全閉状態になる。

(この全閉状態は3分間保持し、その後雨入力が無ければ2分間は1段目隙間となる。)

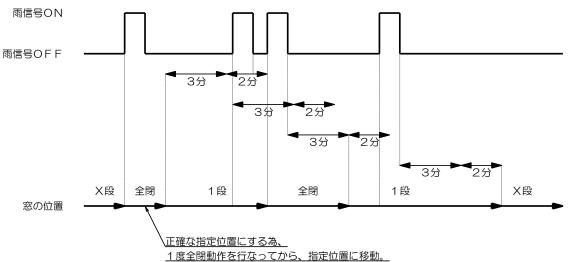

1度全閉動作を行なってから、指定位置に移動。 ただし全閉動作中に雨パルスが入力された場合、カウントはしない。

8.2.3 【重要】雨保持時間

雨制御の際に雨センサーの入力から雨制御を続ける時間を設定します。

3分設定 ディップスイッチ6:OFF、7:OFF

最後の信号入力から3分間の保持を行います。 大雨小雨の際は3分間の全閉、2分間の隙間を行います。

5分設定 ディップスイッチ6:ON、7:OFF

最後の信号入力から5分間の保持を行います。 大雨小雨の際は5分間の全閉、5分間の隙間を行います。

10分設定 ディップスイッチ6:OFF、7:ON

最後の信号入力から 10 分間の保持を行います。 10 分設定の場合大雨小雨を行いません。全閉制御と同じ動作になります。

無し設定 ディップスイッチ6:ON、7:ON

雨制御の保持を行いません。雨信号が連続で入っている間のみ雨制御を行います。 主に基盤式センサーの際に使用する設定になりますそのためセンサーの特性上大雨/小雨制御は 行えません。

<u>重要!:転倒マス式センサー(パルス入力)のセンサーを使用時に保持時間を無し設定にすると窓が閉まってもすぐに窓が開きますので転倒マス式センサーを使用の際は必ず無し以外の設定にしてください。</u>

8.2.4 風制御

風制御は設定がありません。

風信号が入力されると風制御 LED が点灯(信号入力時のみ)し、窓は全閉します。 解除後、温度制御に戻ります。


8.2.5 温度補正

ディップスイッチの設定により温度センサーの表示を+2 \mathbb{C} 、あるいは-2 \mathbb{C} の補正を行えます。

ディップスイッチ	設定		補正値	設定	補正値	設定	補正値
9	OFF	ON	O°C	ON	_3℃	OFF	±2°C
10	OFF	ON	00	OFF	-20	ON	720


補正は制御盤電源を停止後再度運転時に適応されます。

ディップスイッチとは別に基板上のボリュームでも-5 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ +5 $^{\circ}$ $^{\circ}$ 0 補正をかけることができます。

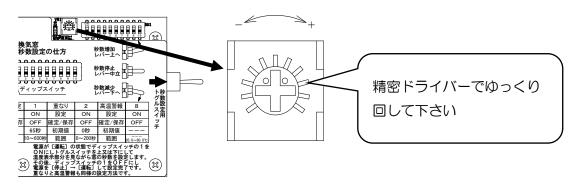

8.2.6 高温警報

ディップスイッチと窓開度秒数トグルスイッチを使用して高温警報動作を設定します。 高温警報で設定した温度以上になると高温警報動作となり窓を<u>全開</u>します。 この時の全開動作は雨動作や風動作より優先されます。

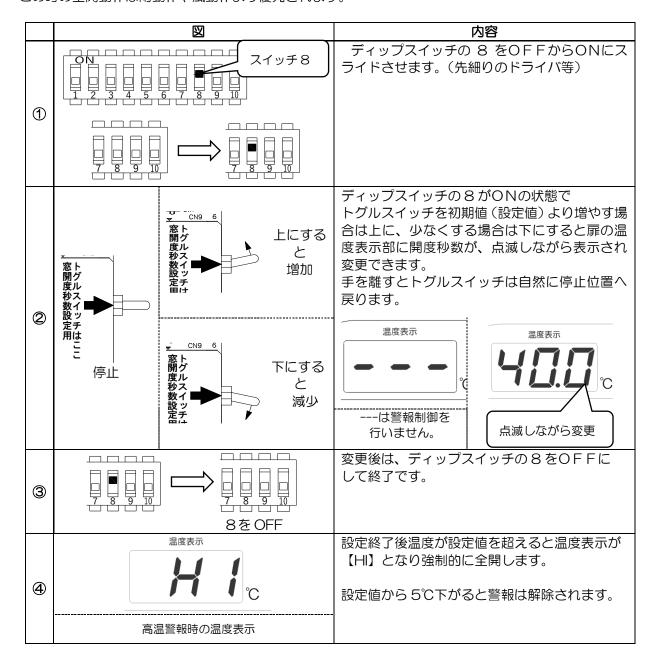

自動運転

自動スタートボタン【必ず押してください】 91


開度秒数設定を変更した場合や、手動運転から自動運転に切り替えたときは、必ず自動スタートボタンを 押して下さい。

自動スタートボタンを押すと一旦全閉信号(開度秒数設定)が出力されその後、自動運転に復帰します。 このボタンを押さずに自動運転をした場合、窓の開閉位置と制御盤の信号位置がズレ、正しく動作しない 場合があります。

9.2 設定例と窓の動作

9.2.1 温度設定


窓が動きはじめる温度を設定します。

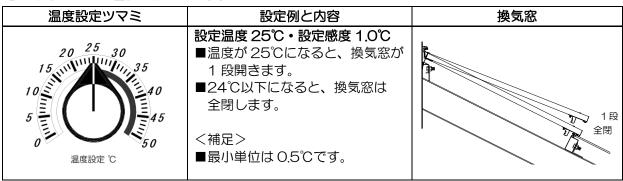

9.2.2感度設定

窓が動く感度を設定します。

設定した感度分だけ温度が上がるごとに、各段階まで窓が開きます。

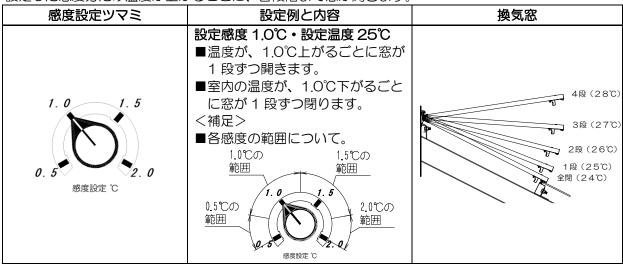

<参考>◆開閉段数と温度設定、感度設定の関係 例)温度設定 25℃ 感度設定 1℃

שו לפלו				1 0							
温度(℃)	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	28.5	29.0
開段数	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	4
閉段数	0	1	1	2	2	3	3	4	4	4	4

◆各段の開閉時間


例)全開時間:65 秒 開度設定 100% 1段目開閉時間:65 秒×(1÷7)=9.28 秒 ・2段目開閉時間:65 秒×(1.5÷7)=13.92 秒 3段目開閉時間:65秒×(2÷7)=18.57秒 •4段目開閉時間:65秒×(2.5÷7)=23.21秒

9.2.3 開度設定

窓の最大開きを指定します。

開度は時間による設定となります。

開度設定ツマミ 内容 <参考> 50 季節(温度)に合わせた制御が可能です。 75 冬などの寒い時期、あまり窓を開けたくないときは設定値を小さく します。 夏などの暑い時期は設定値を大きくします。 <補足> 25~100%まで 1%毎の単位になっています。 100 100%以上は開信号を出力し続けます(リミットで停止します)。 !!注意!! 開度設定% 開度設定を変えても、開度段数は、必ず4段階となります。

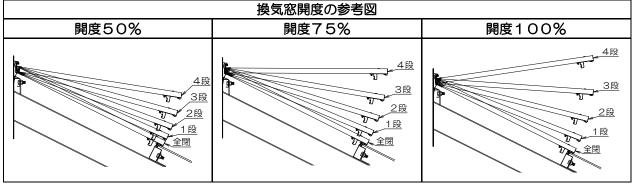

〈参考〉季節(気温)に対して最適な制御をするために。

★夏季(高温期間)は開度設定値を、大きくします。

- ・設定値の目安:75%・100%(1段階ずつの開閉時間が長くなります。)
- ・高温期間は窓の開閉幅を大きくし、温室内の高温の空気をたくさん換気します。

★冬季(低温期間)は開度設定値を、小さくします。

- ・設定値の目安:25%・50%(1段階ずつの開閉時間が短くなります。)
- 低温期間は、温室内の暖かい空気を逃がさないように、緩やかに換気します。

★春秋季(中間期間)は夏季(高温期)と冬季(低温期)の中間の設定値にします。

・設定値の目安:50%・75%

↑注意 実際に設定するときは作物の特性や、気候に合わせてください。

10メモ

季節による設定値の変更などの記録にお使いください。

10メモ

季節による設定値の変更などの記録にお使いください。

11 保証とメンテナンス

11.1 保証について

保障に関しては下記をよくお読みください。

- 1. 保証期間は、弊社発送日から1年間以内です。
- 2. 保証期間内に、故障が発生し製品を構成する部品の不良が認められた場合は、弊社にて交換または、修理致します。
- 3. 保証期間内でも、以下の項目に該当する場合は、保証いたしません。
 - 3-1. 正常な取り扱い以外の使用

(設置場所、環境条件に起因されると思われる故障、水のかかる場所、及び、屋外での露出した設置等)

- 3-2. メンテナンスの不足による過失又は、事故、天災、火災による故障。
- 3-3. 弊社が関与しない改造、変更、他社製品との接続により発生した故障。
- 3-4. 製品の性能以上の負荷又は操作による故障。
- 3-5. 動作及び機能に影響を与えない程度の色褪せ、腐食等。
- 3-6. 本来の目的以外の使用による故障。
- 3-7. 保証期間に問わず、2次的損失(作物の保証等)は保証いたしません。
- 4. 機器は定期的なメンテナンスが必要です。

11.2メンテナンス

定期点検や、おかしいな?と感じたとき、故障したときは、代理店様経由で修理をご依頼下さい。 修理のご依頼のときは、下記の事をお知らせください。

- 1. 名称と型式: 換気王Éasy JR-202
- 2. 症状:例・自動制御で動かない。
- 3. お客様のお名前と住所・電話番号:●FAXにて簡単な地図を送信して頂けると助かります。

お客様メモ

購入店名を記入しておいてください、修理を依頼されるときに便利です。

■名称・型式: 換気王 Easy (かんきおういーじー)・ JR ー■購入店名・担当者

■購入年月日 年 月 日

<u>日本オペレー</u>	-ター株式会社	URL http://www.jop.co.jp	
本社•工場	∓ 441-8113	愛知県豊橋市西幸町字古並51番18	TEL 0532-38-6677
中部営業所	1441-0113	受礼宗立何中四千四十0 田 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	FAX 0532-38-6688
仙台営業所	∓ 981-3117	宮城県仙台市泉区市名坂字原田100-1	TEL 022-218-2781
		スコアビル208号	FAX 022-218-2783
関東営業所	〒350-0131	埼玉県比企郡川島町平沼514-5	TEL 049-299-0200
1-3211 - 211/71			FAX 049-297-7211
四国営業所	7 781-0014	高知県高知市薊野南町28番20号	TEL 088-802-8365
		キタムラビル2号	FAX 088-802-8366
福岡営業所	〒 812-0858	福岡県福岡市博多区月隈2丁目9番2号	TEL 092-513-0005
		月隈スクウェア2号	FAX 092-513-0006

EASY: R-250610